

« СОГЛАСОВАНО »

Заместитель акима г.Костаная

Нурғалиев О.Ж.

2017г.

« ТВЕРЖДАЮ »

Директор ГКП «КТЭК»


А.У. Бекпаганбетов

2017г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
СЕТЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Г.КОСТАНАЯ (95 – 70 оС) НА 2017 – 2018 г.г. (ТЭЦ, К-2,3,ЦМК)

на теплоисточниках

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды	
	подающей Т1	обратной Т2
10	55,0	46,6
9	55,0	46,6
8	55,0	46,6
7	55,0	46,6
6	55,0	46,6
5	55,0	46,6
4	55,0	46,3
3	55,0	46,0
2	55,0	45,9
1	55,0	45,6
0	55,0	45,4
-1	55,0	45,2
-2	55,0	45,0
-3	56,9	45,9
-4	58,2	46,7
-5	59,5	47,6
-6	60,8	48,4
-7	62,1	49,2
-8	63,4	50,1
-9	64,7	50,9
-10	66,0	51,7
-11	67,3	52,5
-12	68,5	53,3
-13	69,8	54,0
-14	71,0	54,8
-15	72,3	55,6
-16	73,5	56,4
-17	74,7	57,1
-18	76,0	57,9
-19	77,2	58,6
-20	78,0	59,4
-21	78,7	60,1
-22	80,0	60,9
-23	81,1	61,6
-24	82,3	62,4
-25	83,5	63,0
-26	84,6	63,7
-27	85,8	64,4
-28	87,0	65,1
-29	88,1	65,8
-30	89,3	66,6
-31	90,4	67,2
-32	91,6	68,0
-33	92,7	68,6
-34	93,8	69,22
-35	95,0	70,0

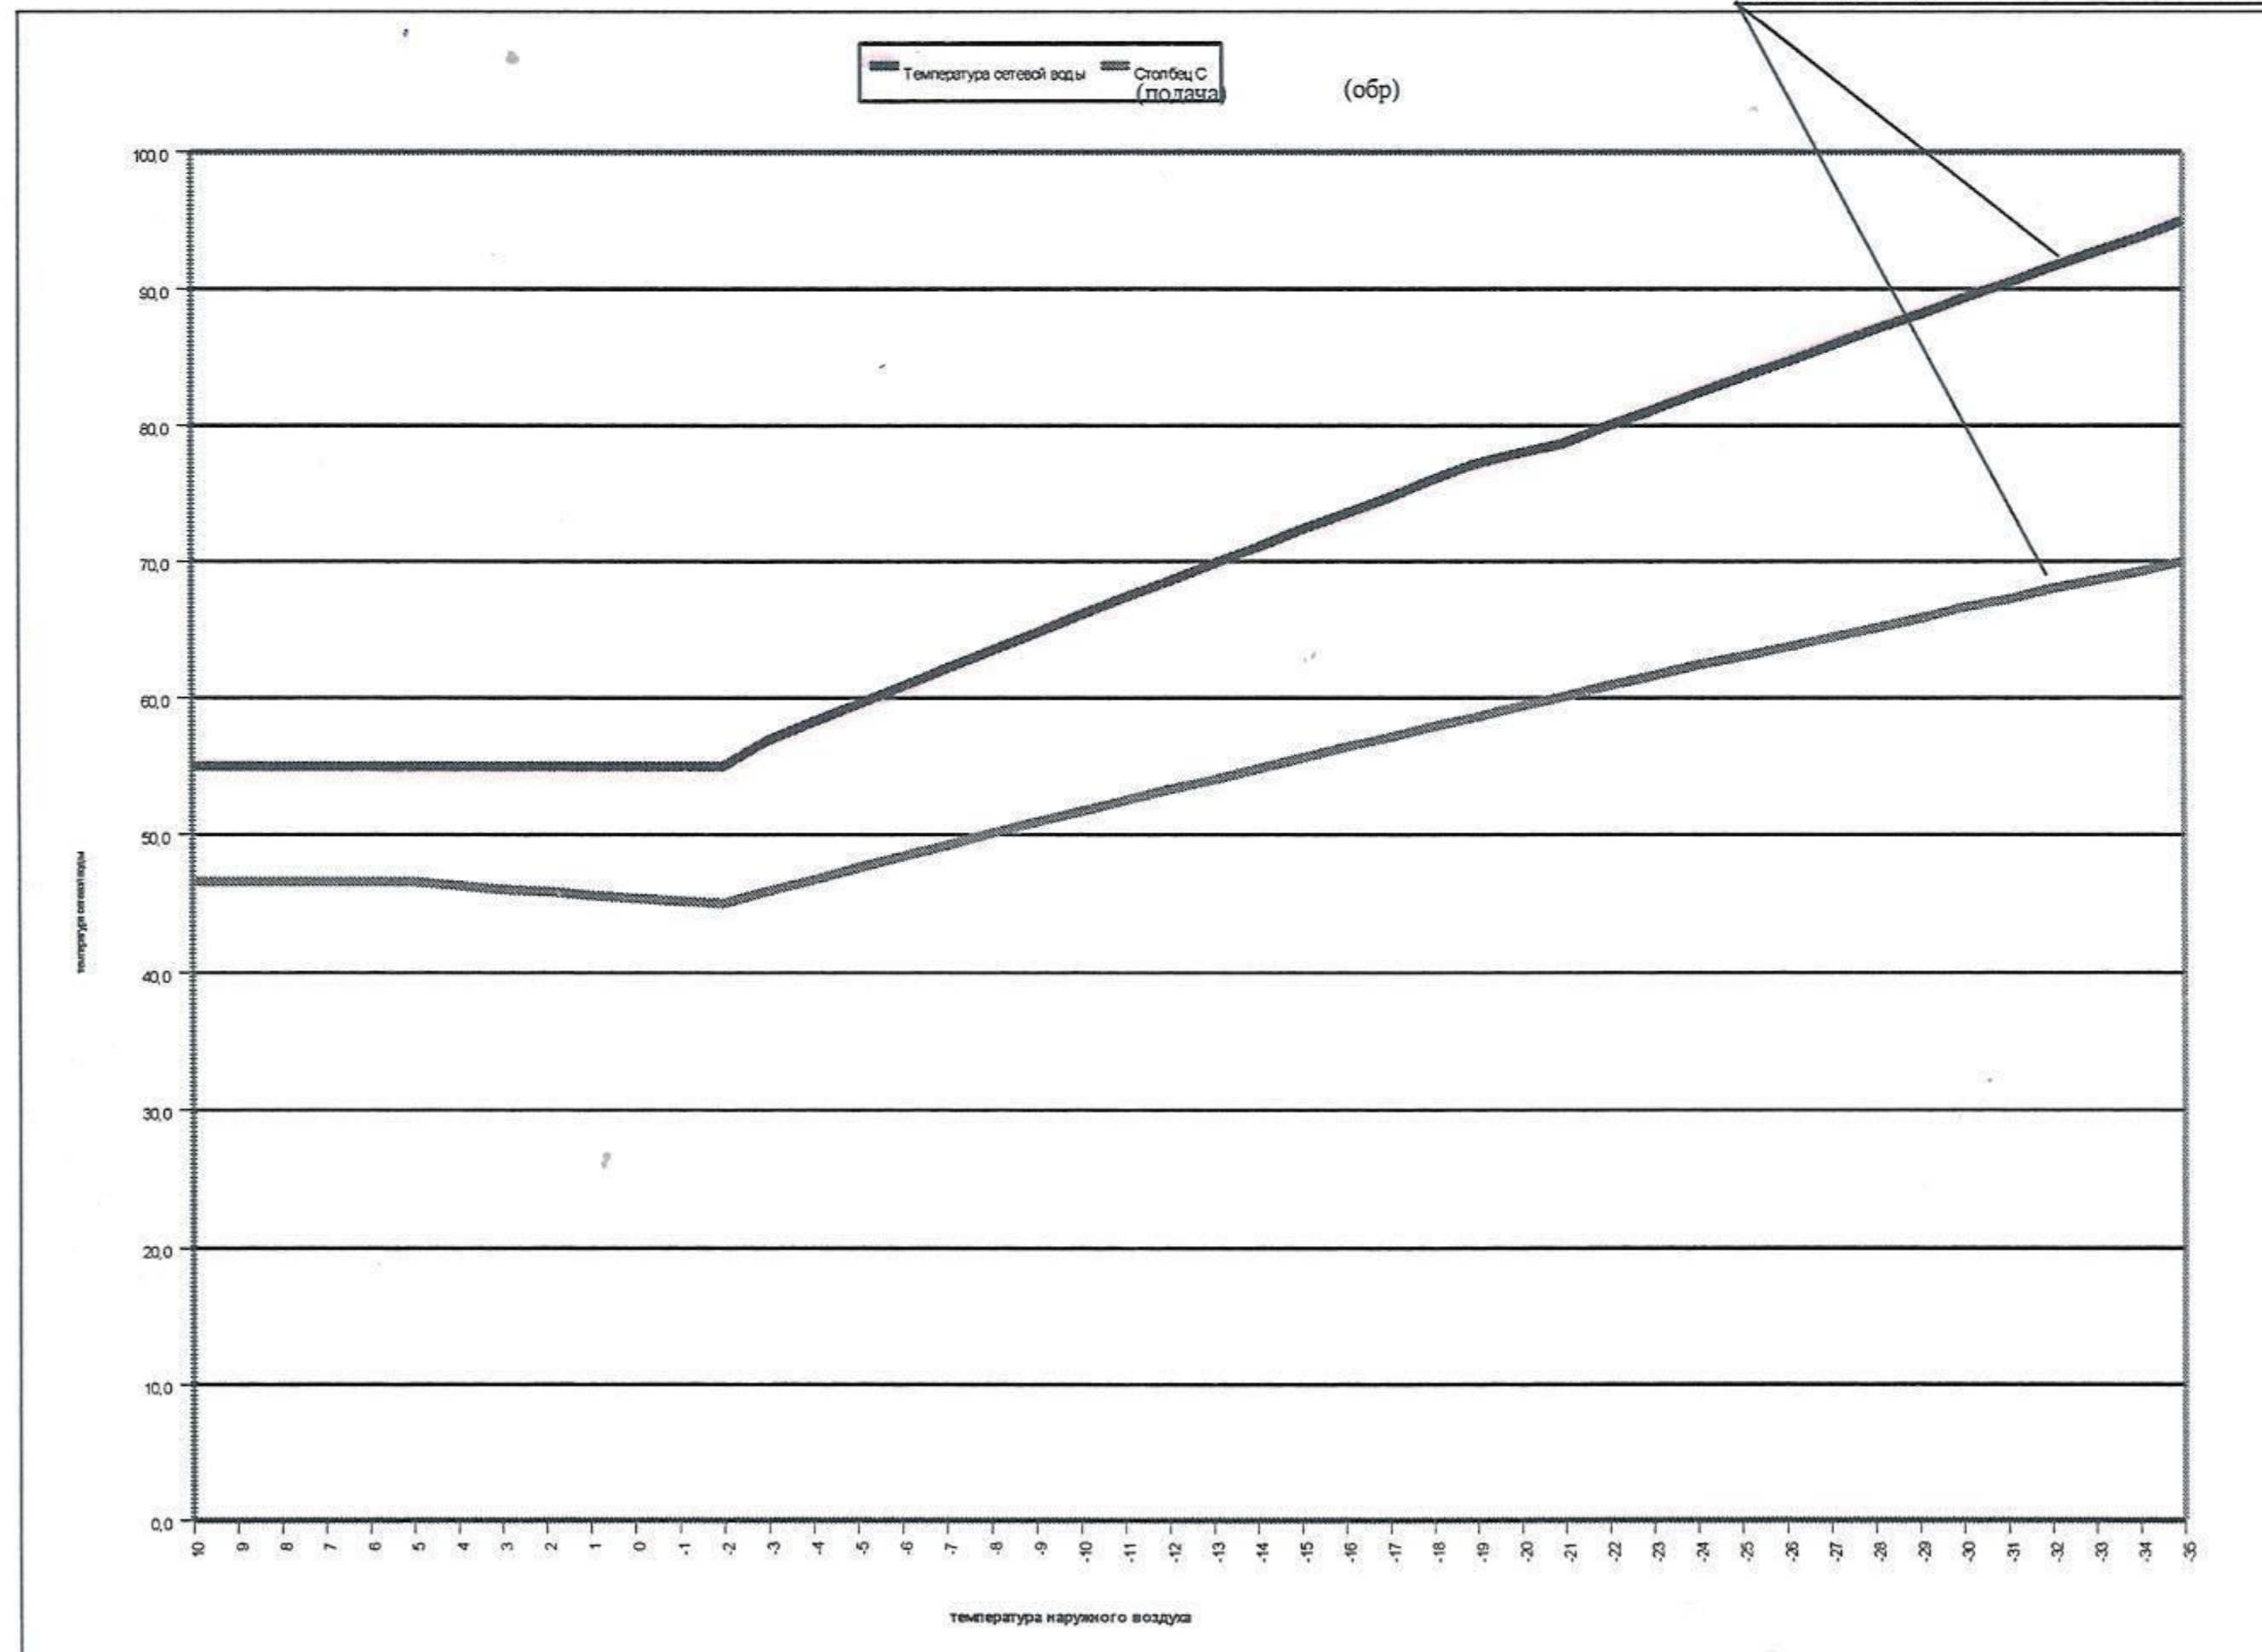

Главный инженер

Н.В. Бемяк